

# LEGENDA

## VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA (DISSESTI P.A.I.)

- Frane**
- Area di frana attiva (Fa)
  - Area di frana quiescente (Fq)
  - Aree di frana stabilizzata (Fs)
- Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio**
- Area a pericolosità molto elevata (Ee)
  - Area a pericolosità media o moderata (Em)
- Trasporto di massa sui conoidi**
- Area di conoide attivo non protetta (Ca)
  - Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)
- Valanghe**
- Area a pericolosità molto elevata o elevata (Ve)

## VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA


Il vincolo di polizia idraulica relativo al Reticolo Idrico non è riportato in carta, in quanto non sovrapponibile per motivazioni tecniche al database topografico. Tale vincolo è comunque a tutti gli effetti vigente e dovrà essere valutato per qualsiasi intervento di trasformazione territoriale consultando lo studio del Reticolo Idrico comunale vigente e la relativa normativa.

## VINCOLI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO

- Salvaguardia delle captazioni idropotabili
- Zona di tutela assoluta: raggio 10 m dalla captazione
- Zona di rispetto: raggio 200 m dalla captazione
- Perimetrate con criterio misto geometrico-topografico (D.Lgs. 152/2006 art. 94)

## GEOSITI - SITI DI INTERESSE GEOLOGICO

- Sezione tipo della Formazione di Bellano

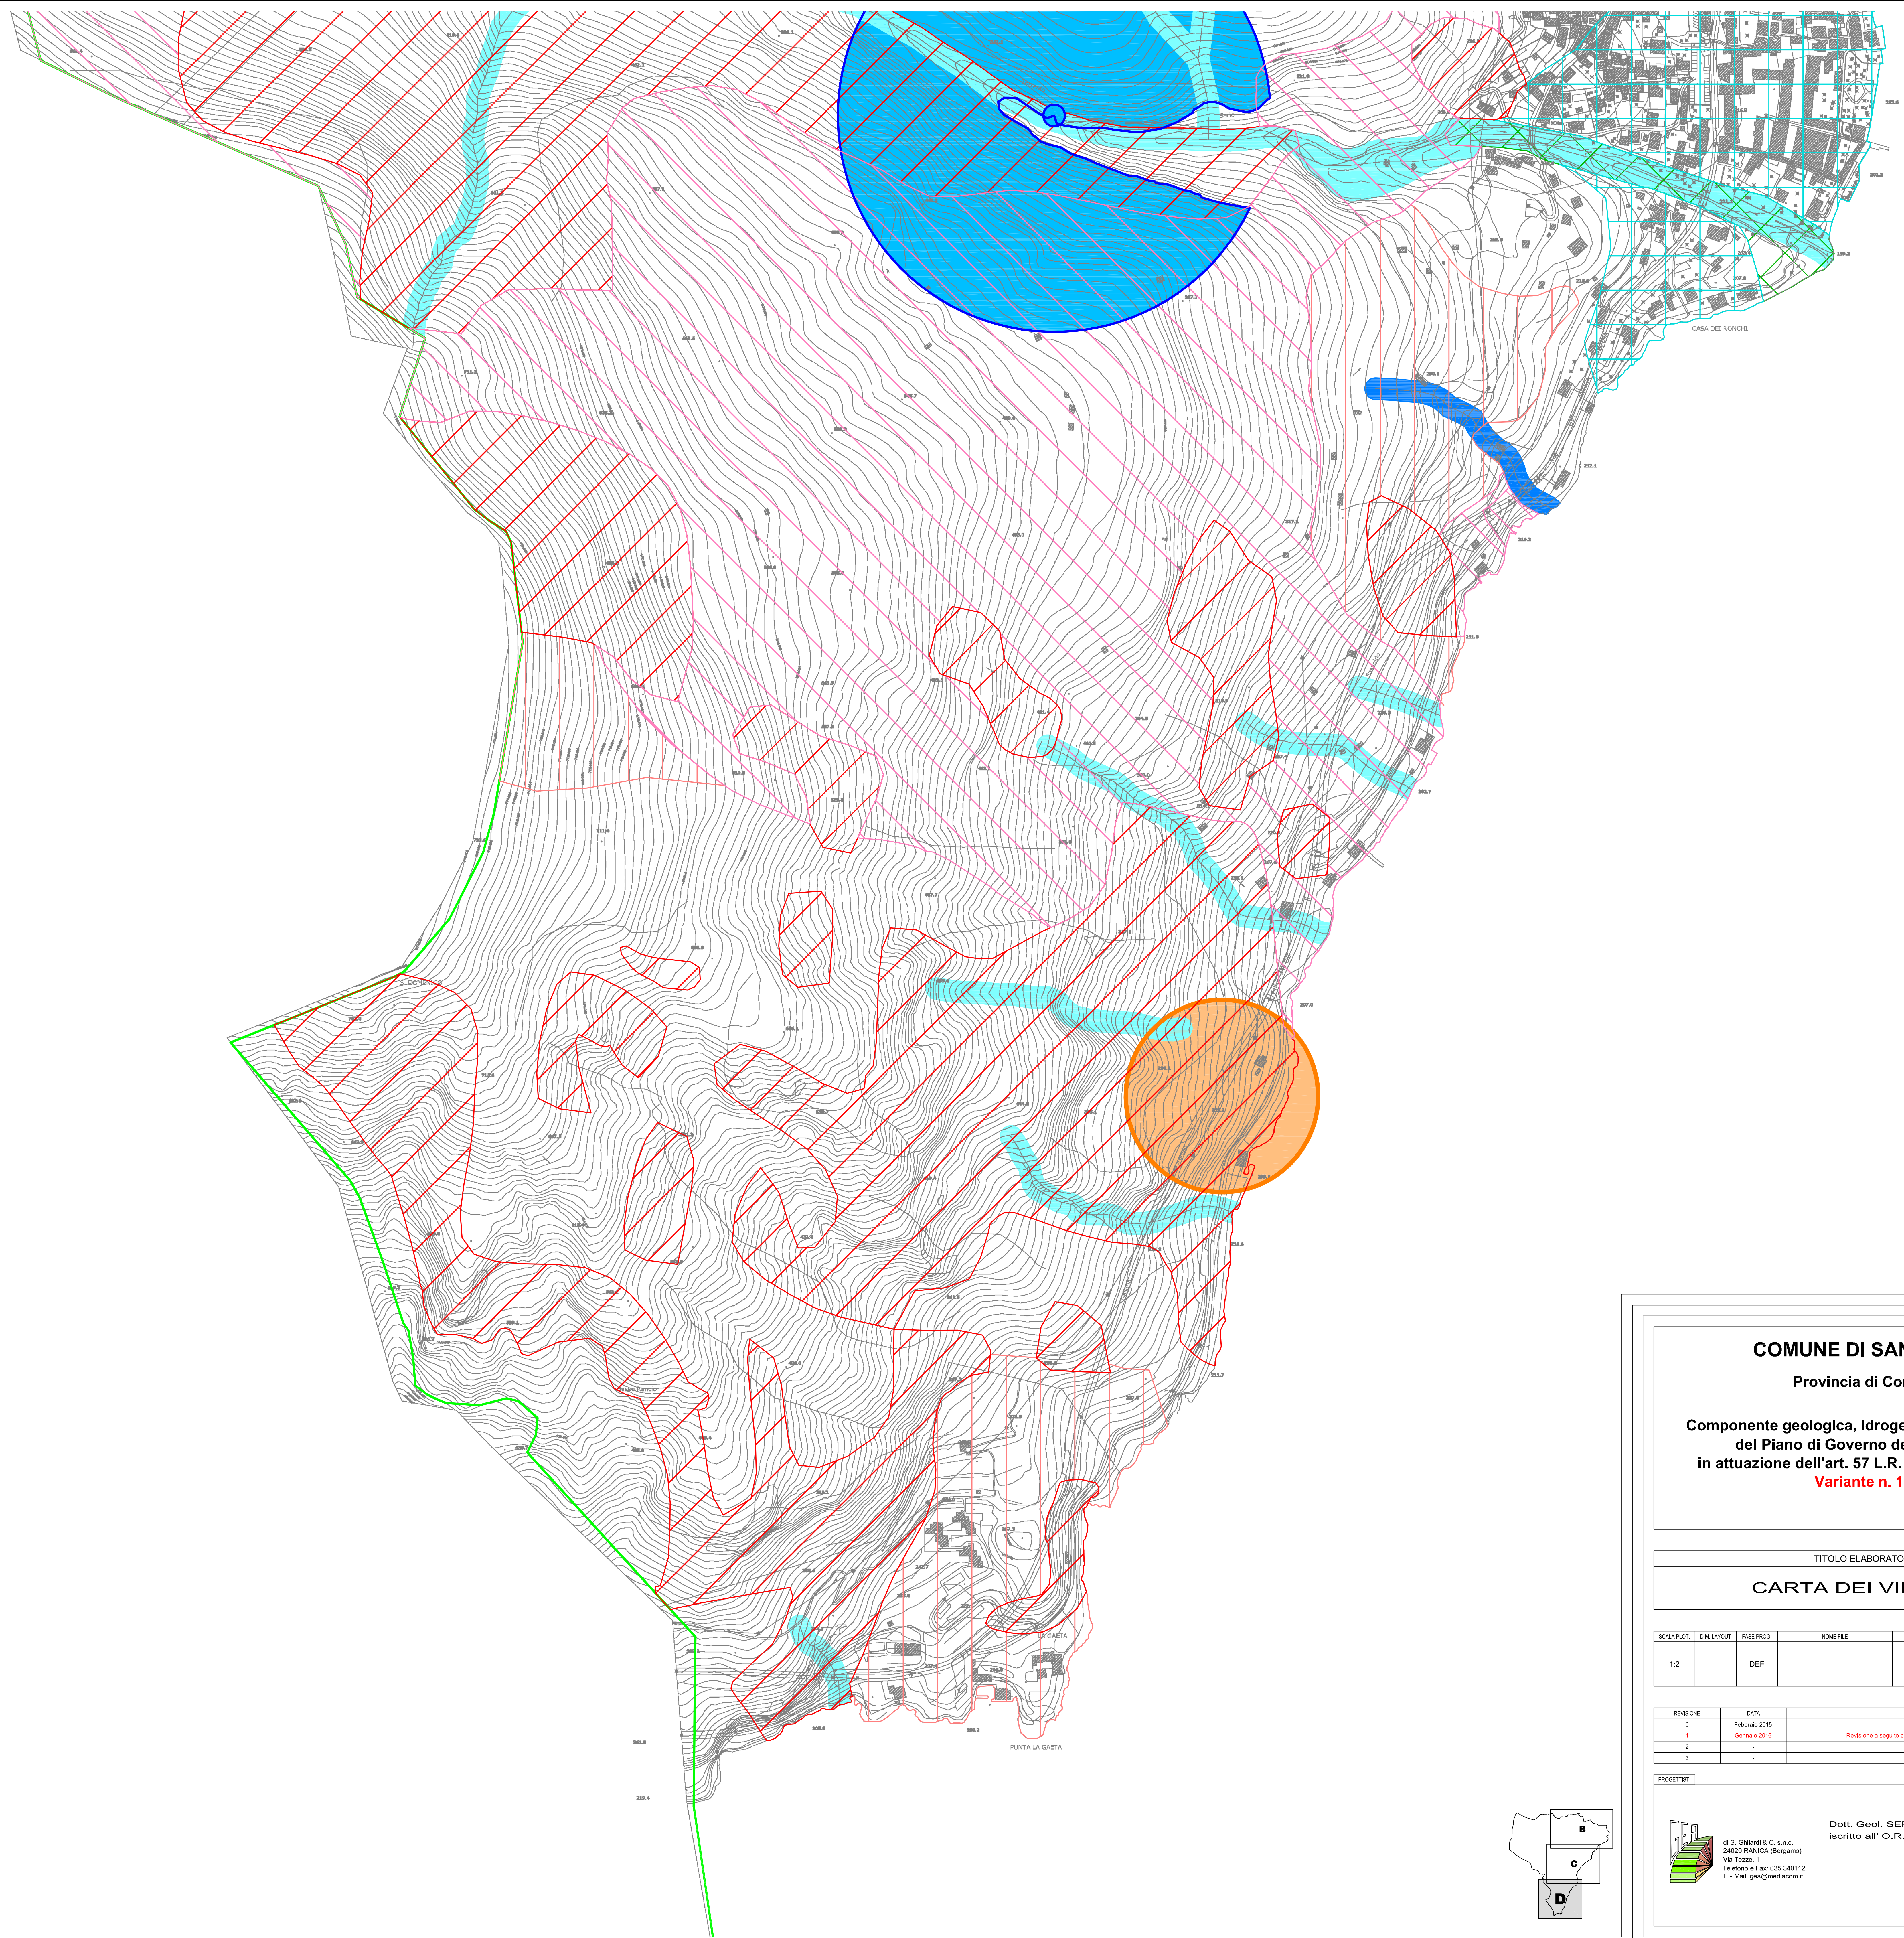


**COMUNE DI SAN SIRO**  
 Provincia di Como  
**Componente geologica, idrogeologica e sismica**  
**del Piano di Governo del Territorio**  
**in attuazione dell'art. 57 L.R. 11-03-2005 n. 12**  
**Variante n. 1**

TITOLO ELABORATO  
**CARTA DEI VINCOLI**

SCALA PILOT	DIV. LAVORI	FASE PROG.	NOVEMBRE	SCALA	TAVOLA
1:2	-	DEF	-	<b>1:2.000</b>	<b>8D</b>

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Febbraio 2015	Prima emissione
1	Marzo 2016	Revisione a seguito dei pareri regionali e di incontro tecnico
2	-	-
3	-	-

PROGETTISTI



**Dott. Geol. SERGIO GHILARDI**  
 iscritto all' O.R.G. della Lombardia n° 258

di S. Ghilardi & C. s.r.l.s.  
 24020 RANCA (Bergamo)  
 Via Tasso, 1  
 Telefono e Fax: 035.340112  
 E-Mail: gesi@medacom.it

