LEGENDA

- buona portanza (2kg/cmq) - Scaglia lapidea, Conglomerato di Sirone
- buona portanza (2kg/cmq) - morena grossolana
- media portanza (1,5kg/cmq) - till
- media portanza (1,5 kg/cmq) - depositi alluvionali e fluvioglaciale
- portanza scarsa o scadente (<1,5 kg/cmq) - depositi glaciolacustri
- ubicazione prove penetrometriche cimitero - SGT - 2005
- ubicazione prove penetrometriche Via del Lavello - GEOPLAN - 2005
- ubicazione prove penetrometriche palestra polifunzionale - GEOPLAN - 2000
- ubicazione prove penetrometriche Imagest srl - INGEO - 2002
- ubicazione prove penetrometriche Berio - SGT - 2004
- ubicazione prove penetrometriche Bulciaghetto - SGT - 2006
- ubicazione prove penetrometriche palestra Via Roma - GEOPLANET - 2008
- ubicazione prove penetrometriche P. L. "Bulciago 2000" - INGEO - 2003
- confine comunale

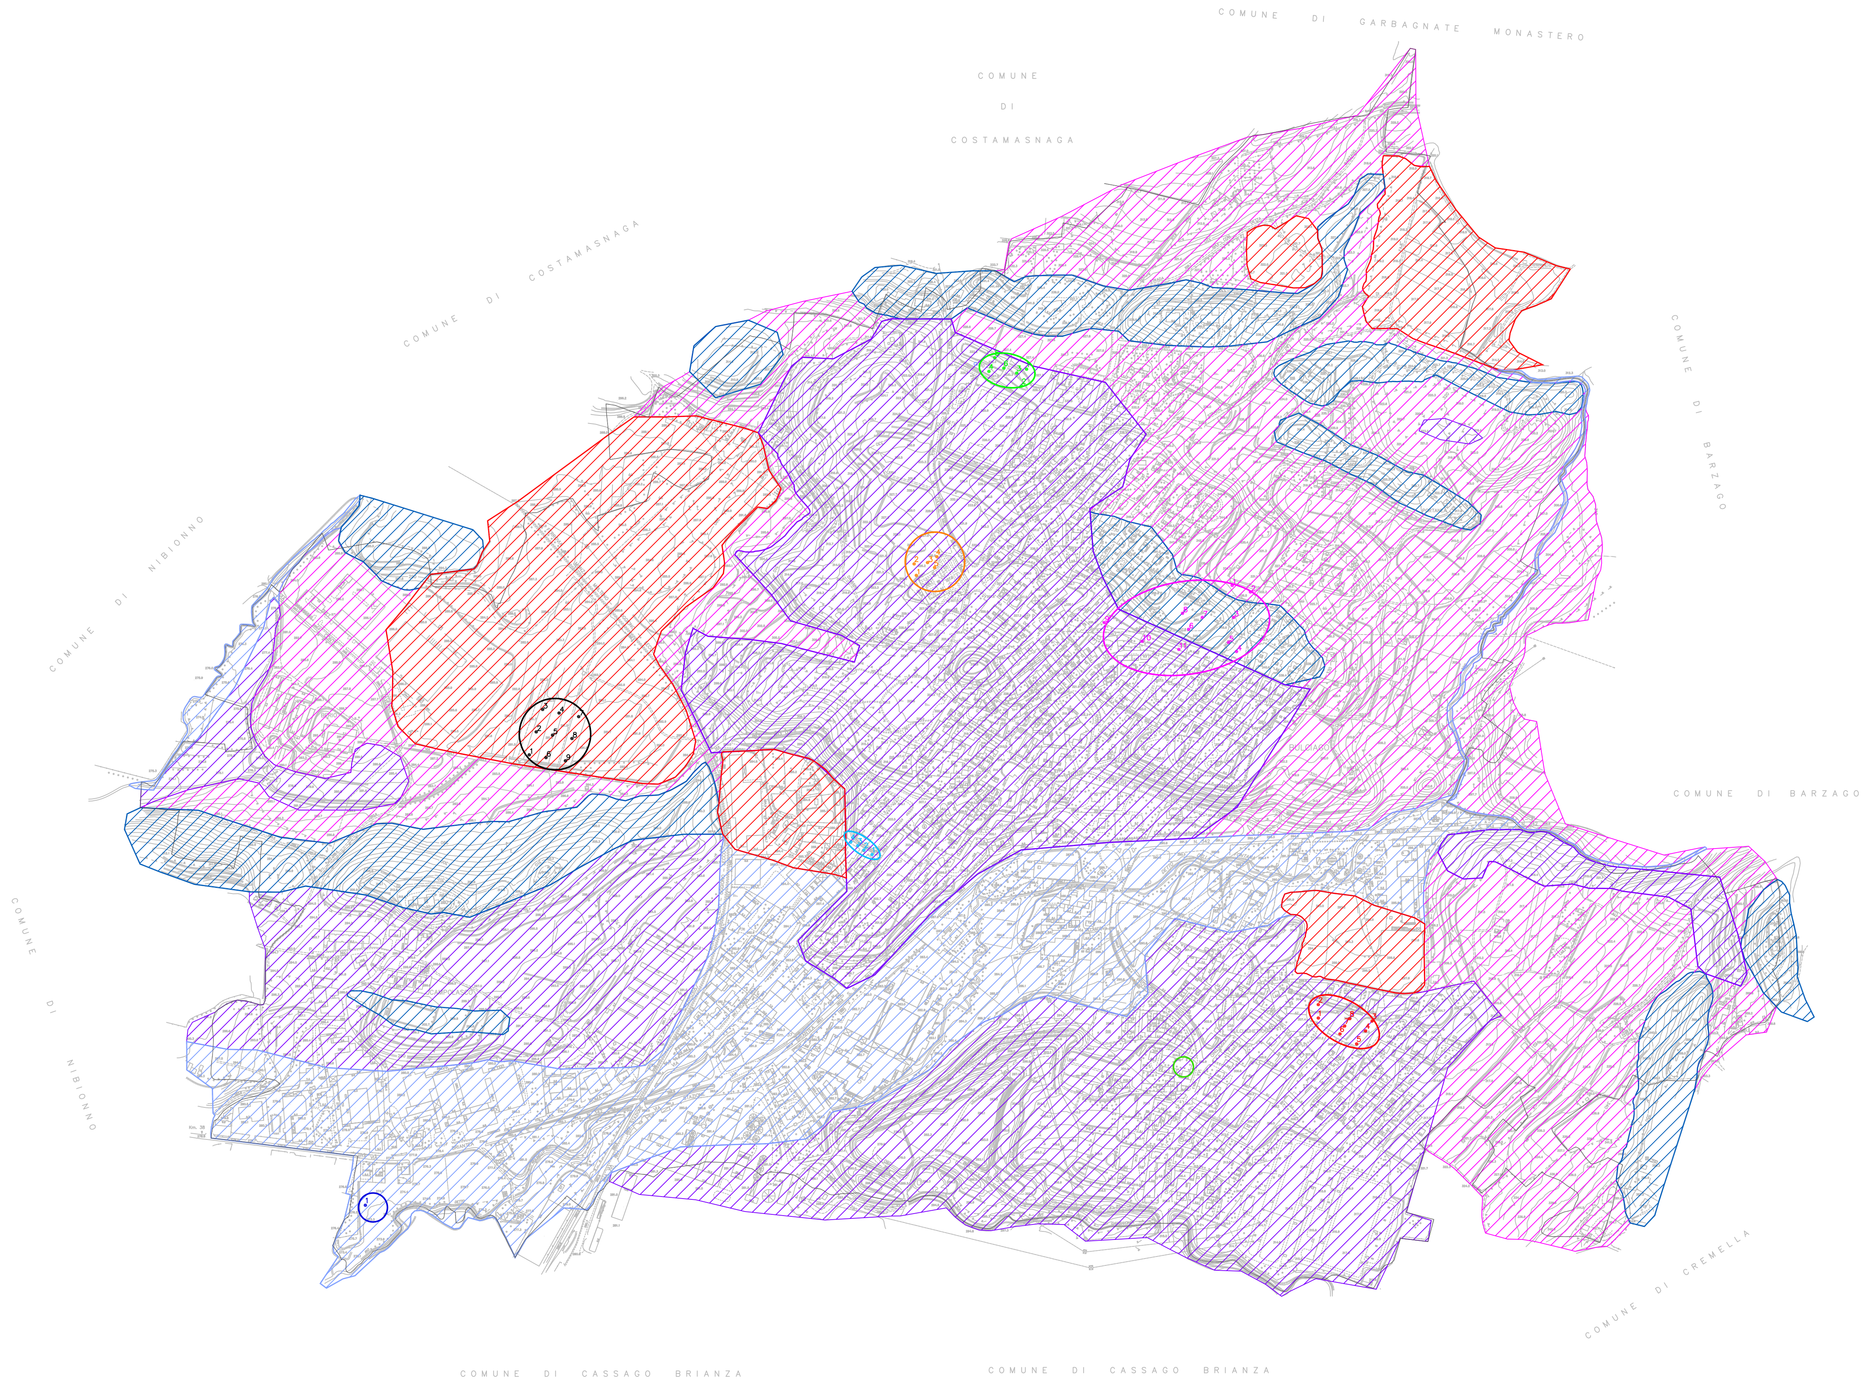

Comune di Bulciago

Adeguamento dello studio geologico ai sensi della l.r. 12/05

Carta della portanza generale

data: Aprile 2007

revisione: Luglio 2008

TAVOLA 5

SCALA : 1:5.000

i progettisti:

Dott. Geol. Francesco Amedeo Nicolodi

Dott.ssa Geol. Barzaghi Fiorella

la committenza:

Studio Geologico Nicolodi
Via Ottone Visconti 3B
20033 Desio (MB)
tel-fax 0362.639252 e-mail: geofranz@tecos.org