






Comune di Varese

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELL'ART. 14 comma 8 del REGOLAMENTO REGIONALE N. 7/2018

Carta delle aree non adatte o poco adatte all'infiltrazione
tavola: **1-a**

Redatto da:
Hattusas s.r.l.
Dott. Geol. Andrea Gritti
Dott. Geol. Fabio Massimo Plebani

maggio-2024

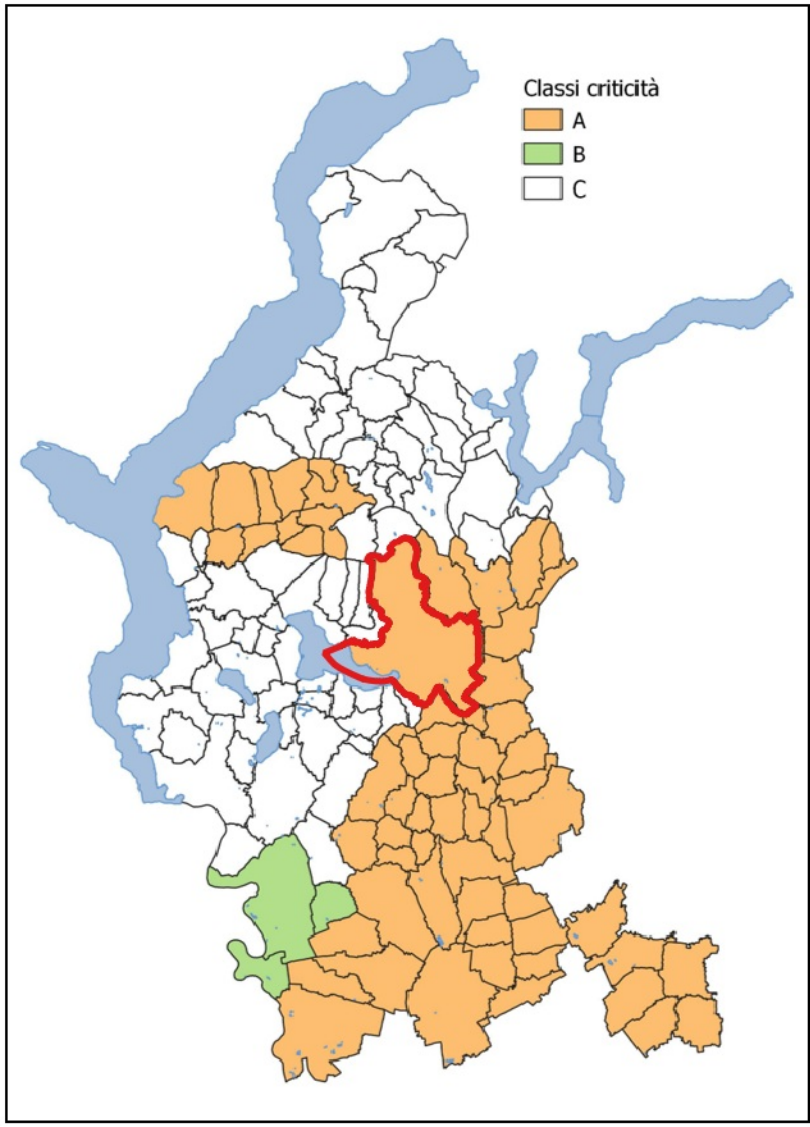

- Aree inadatte o poco adatte all'infiltrazione**
- Aree contaminate - ac
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Aree di rispetto dei pozzi ad uso potabile - apz
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Cavità sotterranee - cs
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Instabilità di versante - ins
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Bassa permeabilità del suolo - bp
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Falda subaffiorante - fs
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Vulnerabilità della falda - vf
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Layer accessori**
- Confine comunale

