



Comune di Varese

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL
RISCHIO IDRAULICO AI SENSI
DELL'ART. 14 comma 8 del
REGOLAMENTO REGIONALE
N. 7/2018


Carta delle aree non
adatte o poco adatte
all'infiltrazione
tavola: 1-f

Redatto da:

Hattusas s.r.l.

Dott. Geol. Andrea Gritti
Dott. Geol. Fabio Massimo Plebani

maggio-2024

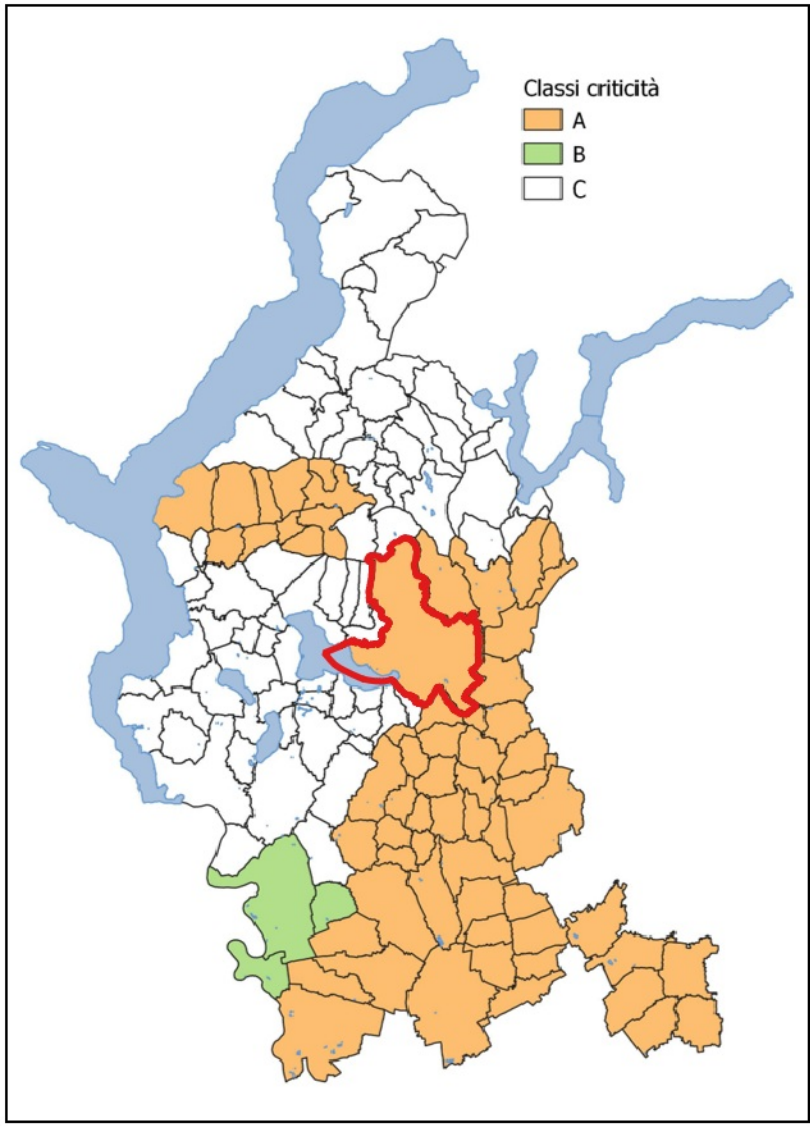

Aree inadatte o poco adatte all'infiltrazione

- Aree contaminate - ac
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Aree rispetto pozzi uso potabile - apz
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Cavità sotterranee - cs
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Instabilità di versante - ins
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Bassa permeabilità del suolo - bp
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Falda subaffiorante - fs
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Vulnerabilità della falda - vf
- Con prescrizioni
 - Absolute
- Layer accessori
- Confini comunali

