



IL PROGETTISTA:

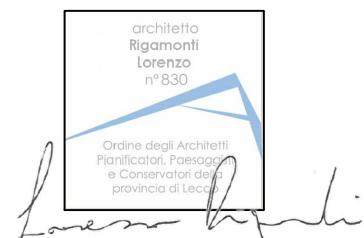

Lorenzo.RIGAMONTI_ARCHITETTO.

via XX Settembre n°15 – 23822 Bellano (Lecco) –
C.F.: RGMLNZ78L17A745N – p.IVA: 04174330136
Tel: 0341.820201 – e-mail: studio@rigamontiarchitetti.it –
PEC: studio@pec.rigamontiarchitetti.it - www.rigamontiarchitetti.it

Strutture: Ing. Christian Amigoni
Impianti: Ing. Marco Balatti

Consulenza geologica: Dott. Fabrizio Bigioli
Consulenza agronomica: Dott. Matteo Pozzi

COMMITTENTE:

COMUNE DI BELLANO

PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL SITO NATURALISTICO DELL'ORRIDO DI BELLANO
CON IL COLLEGAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO E TORRETTA DEL LORLA
– TRATTO B

FASE

PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA:

DATA:

MARZO 2026

AGGIOR.:

OGGETTO:

LEGENDA E NOTE GENERALE – ELENCO DISEGNI

TAVOLA n°:

IE.01

CODICE
DISEGNO:

264.PES.IE.01–03.26

LA PROPRIETA' DEI DISEGNI E' PROTETTA A NORMA DI LEGGE. LA RIPRODUZIONE E' VIETATA.

DATA	EMISSIONE
16/03/2026	0-ESECUTIVO

NUMERO	NOTA	NUMERO	NOTA
1	ANCHE SE NON INDICATO IL CONDUTTORE DI PROTEZIONE DEVE ESSERE PORTATO A TUTTE LE MASSE E A TUTTE LE MASSE ESTRANEE, A TUTTI I COMANDI E A TUTTE LE UTILIZZAZIONI. QUANTO SOPRA DEVE ESSERE REALIZZATO CON LE MODALITA' PRESCRITTE DALLE NORME CEI E NEI DOCUMENTI ALLEGATI.	10	GLI IMPIANTI ELETTRICI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN RISPONDEZA ALLE NORME CEI E UNI, ALLE GUIDE CEI ED ALLE RESTANTI NORME DI LEGGE VIGENTI. TUTTI I COMPONENTI UTILIZZATI DOVRANNO AVERE MARCATURA CE ED ESSERE RISPONDENTI ALLE NORME CEI DI PRODOTTO ED AVERE MARCHIO IMQ.
2	LA SEZIONE DEI CONDUTTORI DEI CIRCUITI IN PARTENZA DAI QUADRI DI COMANDO DEVE ESSERE MANTENUTA FINO ALL'ULTIMA UTILIZZAZIONE.	11	L'INSTALLATORE DOVRA' GARANTIRE LA RISPONDEZA DEGLI IMPIANTI ALLE NORME CEI NEL LORO INSIEME, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NORMA CEI 64-8 E ALLA SEZIONE 714 DELLA STESSA. PARTICOLARE ATTENZIONE DOVRA' ALTRESI' ESSERE POSTA ALLA VERIFICA DEL COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI E ALLE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI, COME INDICATO NEL PROGETTO.
3	DOVE NON E' INDICATO IL NUMERO E LA SEZIONE DEI CAVI UNIPOLARI SENZA GUAINA ED IL DIAMETRO DEI TUBI SI DEVE INTENDERE 3x2,5 DIAMETRO 25mm.	12	LA DESCRIZIONE DEL LAVORO ALLEGATA AI DISEGNI E' PARTE INTEGRANTE DEI DISEGNI STESSI. DISEGNI, PARTICOLARI, RELAZIONE TECNICA E CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE COSTITUISCONO LA DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO ELETTRICO.
4	IL DIAMETRO INTERNO DEI TUBI SARA' SEMPRE MAGGIORE O UGUALE A 1,5 VOLTE IL DIAMETRO DEL CERCHIO CIRCOSCRITTO AL FASCIO DEI CAVI CONTENUTI, CON DIAMETRO MINIMO DI 20 mm.	13	E' PRECISO OBBLIGO DELL' APPALTATORE, PRIMA DI REALIZZARE GLI IMPIANTI, PROCEDERE ALLA VERIFICA DEL PRESENTE PROGETTO E SEGNALARE LE EVENTUALI INCONGRUENZE E/O DIMENTICANZE.
5	I QUADRI DI DISTRIBUZIONE DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN MODO TALE CHE IL GRADO DI PROTEZIONE A PORTELLE APERTE SIA ALMENO IPXXB / IPXXD NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE RELATIVE NORME.		
6	TUTTI I PROFILATI E LE STRUTTURE NECESSARIE PER IL SOSTEGNO E ANCORAGGIO DI CAVI, QUADRI, ECC. DOVRANNO ESSERE FORNITI E MESSI IN OPERA DALL'INSTALLATORE ELETTRICO.		
7	OGNI COMPONENTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DOVRA' ESSERE CORRETTAMENTE SIGLATO ED IDENTIFICATO IN MODO INDELEBILE.		
8	I CAVI DEVONO ESSERE MARCHIATI SULLA GUAINA ESTERNA COME RICHIESTO DALLE NORME CEI ED IN MODO PARTICOLARE CON: - NOME E MARCHI DEL COSTRUTTORE - SIGLA UNIFICATA DEL CAVO - FORMAZIONE, SEZIONE E NORME CEI DI RISPONDEZA.		
9	IL COEFFICIENTE DI RIEMPIMENTO DELLE PASSERELLE O CANALINE DOVRA' ESSERE TALE DA GARANTIRE CHE IL RAPPORTO TRA LA SEZIONE DELLE CANALINE O PASSERELLE STESSA E L'AREA OCCUPATA DAI CAVI NON SIA INFERIORE A 2.		

Ing. Marco Balatti
Viale Risorgimento, 14
23022 Chiavenna (SO)

OGGETTO: LEGENDA E NOTE GENERALI, ELENCO DISEGNI

COMMITTENTE:
COMUNE DI BELLANO
PROVINCIA DI LECCO

COMMESSA: RIQUALIFICAZIONE GIARDINO E TORRETTA DEL LORLA

DIS. IE.01

PAGINA 2 DI 4

DATA	EMISSIONE
16/03/2026	0-ESECUTIVO

[illegible]

Ing. Marco Balatti
Viale Risorgimento, 14
23022 Chiavenna (SO)

OGGETTO: LEGENDA E NOTE
GENERALI, ELENCO DISEGNI

COMMITTENTE:
COMUNE DI BELLANO
PROVINCIA DI LECCO

COMMESSA: RIQUALIFICAZIONE
GIARDINO E TORRETTA
DEL LORLA

DIS. IE.01

PAGINA 3 DI 4

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE DI MANOVRA CON FUSIBILE INCORPORATO (SEGNO GENERALE)
	SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO
	INTERRUTTORE DI MANOVRA–SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO
	FUSIBILE (SEGNO GENERALE)
	CONTATTORE (CONTATTO DI CHIUSURA)
	CONTATTORE AD APERTURA AUTOMATICA (ASSOCIATO AD UN RELE’ DI PROTEZIONE)
	CONTATTORE (CONTATTO DI APERTURA)
	SEZIONATORE
	SEZIONATORE A DUE VIE E TRE POSIZIONI CON POSIZIONE CENTRALE DI APERTURA
	INTERRUTTORE DI MANOVRA–SEZIONATORE
	SEZIONATORE A COMANDO MANUALE, CON DISPOSITIVO DI BLOCCO
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA
	INTERRUTTORE DI MANOVRA–SEZIONATORE CON FUSIBILE
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, FUNZIONANTE PER CORRENTE DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, MAGNETOTERMICO
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, MAGNETOTERMICO–DIFFERENZIALE
	CONTATTORE AD APERTURA AUTOMATICA CON FUSIBILE, FUNZIONANTE PER EFFETTO TERMICO
	TERRA – SEGNO GENERALE
	EQUIPOTENZIALITA’
	SCARICATORE
	COMMUTATORE VOLTMETRICO O AMPEROMETRO
	SALVAMOTORE
	SUONERIA
	ELETROSERRATURA
	CONDUTTURA IN TUBO A PARETE (A VISTA)
	CONDUTTURA IN TUBO PROTETTIVO INCASSATO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CONDUTTORE NEUTRO
	CONDUTTORE DI PROTEZIONE
	CONDUTTORE NEUTRO AVENTE ANCHE FUNZIONI DI CONDUTTORE DI PROTEZIONE
	ESEMPIO: CONDUTTURA TRIFASE CON CONDUTTORE DI NEUTRO E DI PROTEZIONE
	CONDUTTURA ASCENDENTE
	CONDUTTURA DISCENDENTE
	CONDUTTURA VERTICALE PASSANTE
	CASSETTA, SEGNO GRAFICO GENERALE
	CASSETTA DI CONNESSIONE E/O DI DERIVAZIONE
	CASSETTA DI ALLACCIAMENTO UTENTE
	QUADRO DI DISTRIBUZIONE E PROTEZIONE
	ESEMPIO: SCATOLA CONTENENTE UN INTERRUTTORE E DUE PRESE
	QUADRO DI SEGNALAZIONE LUMINOSO
	PRESA DI SICUREZZA CON SCHERMO INTERNO
	PRESA CON TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO
	PRESA SCHUKO
	PRESA 2P+T 10/16 A E SCHUKO (UNEL)
	PRESA 2P+T 10 A
	PRESA 2P+T 16 A
	PRESA 2P+T 10/16A
	PRESA CON INTERRUTTORE UNIPOLARE
	PRESA F+N+T CON INTERRUTTORE INTERBLOCCATO (CEE)
	PRESA 3F+N+T CON INTERRUTTORE INTERBLOCCATO (CEE)
	GRUPPO PRESE STAGNO COSI’ COMPOSTO: – PRESA 2P 10/16 A+T – PRESA 2P 16 A+T CON INTERBLOCCO (CEE)
	PULSANTE DI COMANDO TIPO SALI–SCENDI
	INTERRUTTORE IP55 (STAGNO)
	INTERRUTTORE, SEGNO GRAFICO GENERALE
	INTERRUTTORE CON LAMPADA SPIA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE A TEMPO DI CHIUSURA LIMITATO
	INTERRUTTORE BIPOLARE
	INTERRUTTORE
	DEVIATORE UNIPOLARE
	INVERTITORE

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	VARIATORE D'INTENSITA’ LUMINOSA
	DEVIATORE IN ESECUZIONE STAGNA DI TIPO LUMINOSO
	PULSANTE
	PULSANTE CON DIMMER UNIVERSALE
	PULSANTE LUMINOSO
	PULSANTE AD ACCESSO PROTETTO (CON COPERCHIO DI VETRO, ECC.)
	PULSANTIERA
	INTERRUTTORE ORARIO
	PULSANTE A TIRANTE
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PUNTO LUCE IL CUI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DOVRA’ ESSERE EQUIPAGGIATO CON ELEMENTO AUTONOMO PER L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	PUNTO LUCE A PARETE
	PUNTO LUCE A PAVIMENTO
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TIPO PROIETTORE A LED
	VENTILATORE (RAPPRESENTATO CON CONDUTTURA ELETTRICA)
	BOILER
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA CON SEZIONATORE PER LA MANUTENZIONE NON ELETTRICA
	SUONERIA
	TRASFORMATORE DI SICUREZZA
	POZZETTO
	RETE DI ARMATURA DEL MASSETTO DA RENDERE ELETTRICAMENTE CONTINUA CON LEGATURE A REGOLA D'ARTE EDILE
	DISPERSORE INTENZIONALE DIRETTAMENTE INTERRATO (CON COLLEGAMENTO AL PIATTO DI RAME)
	POZZETTO DA 60x60 COMPLETO DI DISPERSORE DI TERRA

DATA	EMISSIONE
16/03/2026	0–ESECUTIVO

NOTE:
1) IL PRESENTE DISEGNO E’ VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI.

Ing. Marco Balatti
Viale Risorgimento, 14
23022 Chiavenna (SO)

OGGETTO: LEGENDA E NOTE GENERALI, ELENCO DISEGNI

COMMITTENTE:
COMUNE DI BELLANO
PROVINCIA DI LECCO
COMMESSA: RIQUALIFICAZIONE GIARDINO E TORRETTA DEL LORLA

DIS. IE.01
SCALA: --
PAGINA 4 DI 4

C362–25